

Monteringsinstruktion för uppgradering från T8 till T5 rör.


Uppgradering till T5 i nya eller befintliga T8 armaturer med glimtändare.




Generellt:

- Denna instruktion är endast avsedd för armaturer med "vridkontakt" och med en driftspänning på 230V AC.
- Om denna enhets (f.d. armatur) ombyggnad är utförd enligt denna instruktion så gäller vårt producentansvar.
- I armaturer med glimtändare så skall man inte koppla förbi drivdonet utan låta det vara inkopplat.


Montageanvisning för armatur med glimtändare




Bryt spänningen, släck belysningen.

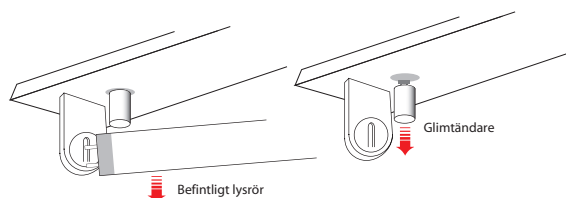

Demontera befintliga lysrör och glimtändare.




Koppla ur den parallellkopplade kondensatorn (K).




Montera bifogad klistertapp väl synlig inne i armaturen.

Montera bifogad "Fuse" i hållaren för glimtändaren.

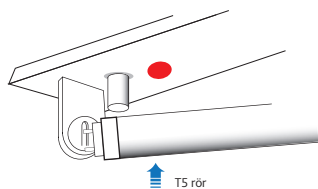

Montera T5 röret i hållarna och vrid till arbetsposition (90grader).



Slå på spänningen, tänd belysningen.


För T5 lysrör på 150 cm bör dessa kompletteras med filter för att klara krav mot EMC.

Filter används endast till 1,5 m rör. Till övriga rör behövs inget filter.

Filtret är till för att klara EMC störningarna så att det ligger under godkänd nivå.

Max 30 st 1,5 m rör kan anslutas till 1 st filter.

Koppling av filter

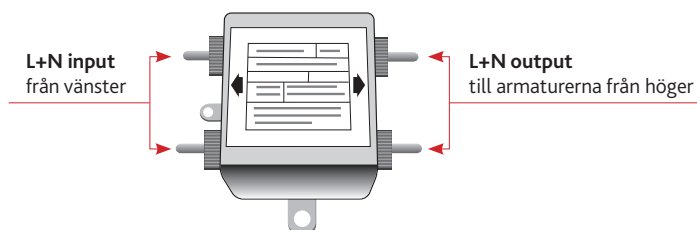

Arbetet bör utföras av behörig elinstallatör!